



**Zastupitelstvo obce Horšice**  
Obecně závazná vyhláška  
č. 1/2019,  
kterou se vydává požární řád obce

Zastupitelstvo obce Horšice se na svém zasedání konaném dne 28.května 2019 usneslo vydat na základě § 29 odst. 1 písm. o) bod 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

*Čl. 1*  
*Úvodní ustanovení*

- (1) Tato vyhláška upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci.

*Čl. 2*  
*Vymezení činností osob pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci*

- (1) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi na území obce Horšice (dále jen „obec“) je zajištěna jednotkou sboru dobrovolných hasičů obce (dále jen „JSDH obce“) podle čl. 5 této vyhlášky a dále jednotkami požární ochrany uvedenými v příloze č. 1 této vyhlášky.
- (2) K zabezpečení úkolů na úseku požární ochrany byly na základě usnesení zastupitelstva obce dále pověřeny tyto orgány obce:
- a) zastupitelstvo obce - projednáním stavu požární ochrany v obci minimálně 1 x za 12 měsíců nebo vždy po závažné mimořádné události mající vztah k zajištění požární ochrany v obci,
  - b) starosta - zabezpečováním pravidelných kontrol dodržování předpisů a plnění povinností obce na úseku požární ochrany vyplývajících z její samostatné působnosti, a to minimálně 1 x za 12 měsíců.

*Čl. 3*  
*Podmínky požární bezpečnosti při činnostech a v objektech se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se zřetelem na místní situaci*

Obec nestanoví se zřetelem na místní situaci žádné činnosti ani objekty se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru ani podmínky požární bezpečnosti vztahující se k takovým činnostem či objektům.

Podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí požáru vychází z příslušného Nařízení Plzeňského kraje.



#### Čl. 4

##### *Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany v obci*

- (1) Přijetí ohlášení požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události na území obce je zabezpečeno systémem ohlašoven požárů uvedených v čl. 7.
- (2) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi na území obce je zabezpečena jednotkami požární ochrany uvedenými v čl. 5 a v příloze č. 1 vyhlášky.

#### Čl. 5

##### *Kategorie jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, její početní stav a vybavení*

- (1) Obec zřídila JSDH obce, jejíž kategorie, početní stav a vybavení jsou uvedeny v příloze č. 2 vyhlášky.
- (2) Členové JSDH obce se při vyhlášení požárního poplachu dostaví ve stanoveném čase do hasičské zbrojnice JSDH obce na adrese Horšice, č.p. 7, anebo na jiné místo, stanovené velitelem JSDH.

#### Čl. 6

##### *Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti*

- (1) Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení požárů je povinen tyto udržovat v takovém stavu, aby bylo umožněno použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů<sup>1</sup>.
- (2) Zdroje vody pro hašení požárů jsou stanoveny v nařízení kraje<sup>2</sup>. Zdroje vody pro hašení požárů na území obce jsou uvedeny v příloze č. 3 vyhlášky.
- (3) Obec nad rámec nařízení kraje nestanovila další zdroje vody pro hašení požárů.

#### Čl. 7

##### *Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár, a způsob jejich označení*

- (1) Obec zřídila následující ohlašovnu požárů, která je trvale označena tabulkou „Ohlašovna požárů“:  
**Kancelář obecního úřadu na adrese: Horšice č.p. 7; č. tel.: 377 986 666**
- (2) Ohlášení požáru je dále možné učinit i pomocí bezplatných telefonních čísel **112** nebo **150**.

---

<sup>1</sup> § 7 odst. 1 zákona o požární ochraně

<sup>2</sup> nařízení Plzeňského kraje č. 3/2011 ze dne 11.5.2011



*Čl. 8*

*Způsob vyhlášení požárního poplachu v obci*

Vyhlášení požárního poplachu v obci se provádí:

- a) signálem „POŽÁRNÍ POPLACH“, který je vyhlášován přerušovaným tónem sirény po dobu jedné minuty (25 sec. tón – 10 sec. pauza – 25 sec. tón)
  
- b) v případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se požární poplach v obci vyhláší obecním rozhlasem nebo sirénou na hasičském automobilu.

*Čl. 9*

*Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany*

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového plánu Plzeňského kraje je uveden v příloze č. 1 této vyhlášky.

*Čl. 10*

*Účinnost*

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení.

.....  
Daniel Havlíček  
místostarosta

.....  
Ing. Stanislav Dobrý  
starosta

Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne:

Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne:

Zveřejnění vyhlášky bylo shodně provedeno způsobem umožňujícím dálkový přístup.



**Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce č. 1/2019, kterou se vydává požární řád**

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany z požárního poplachového plánu Plzeňského kraje

<b>Horšice - obec Horšice - okres Plzeň-jih</b>		
<b>1. stupeň</b>	<b>2. stupeň</b>	<b>3. stupeň</b>
- Stanice Přeštice	- Dolce	- Skašov
- Stanice Přeštice	- Přeštice	- Letiny
- Horšice	- Žinkovy	- Příchovice
- Stanice Nepomuk	- Měčín	- Dnešice
	- Jarov (PJ)	- Švihov
	- Chlumčany	

<b>Újezd - obec Horšice - okres Plzeň-jih</b>		
<b>1. stupeň</b>	<b>2. stupeň</b>	<b>3. stupeň</b>
- Stanice Přeštice	- Dolce	- Skašov
- Stanice Přeštice	- Přeštice	- Letiny
- Horšice	- Měčín	- Příchovice
- Stanice Nepomuk	- Žinkovy	- Vřeskovice
	- Jarov (PJ)	- Nepomuk
	- Chlumčany	



**Příloha č. 2 k obecně závazné vyhlášce č. 1/2019, kterou se vydává požární řád**

Požární technika a věcné prostředky požární ochrany JSDH obce.

<b>Dislokace JPO</b>	<b>Kategorie JPO</b>	<b>Počet členů</b>	<b>Minimální počet členů v pohotovosti</b>
Horšice	V.	9	4

<b>Požární technika a věcné prostředky PO</b>	<b>Počet</b>
Dopravní automobil Mercedes Benz Sprinter 906 AC 30, rok výroby 2017, SPZ: 7P2 1151	1
Požární stříkačka PPS 12	1



**Příloha č. 3 k obecně závazné vyhlášce č. 1/2019, kterou se vydává požární řád**

Přehled o zdrojích vody (přirozených, umělých a víceúčelových) pro hašení požárů, které musí svou kapacitou, umístěním a vybavením umožnit účinný požární zásah

Umístění zdrojů vody (**lokality, množství vody, čerpací stanoviště apod.**)

**1. Přirozený zdroj vody - rybník pod bytovkami, č. parc. 225/1 v k.ú. Horšice**

Výměra: 7771 m<sup>2</sup>

Příjezd a přístup: po zpevněné místní komunikaci

Obsah vody cca: 11.500 m<sup>3</sup>


**2. Umělý zdroj vody – hydrant z vodojemu u bytoven, č. parc. 166 v k.ú. Horšice**

Výměra 42 m<sup>2</sup>

Příjezd a přístup: po zpevněné místní komunikaci

Obsah vody cca: 56 m<sup>3</sup>

Plánek obce Horšice s vyznačením zdrojů vody pro hašení požárů, čerpacích stanovišť a směru příjezdu k nim.

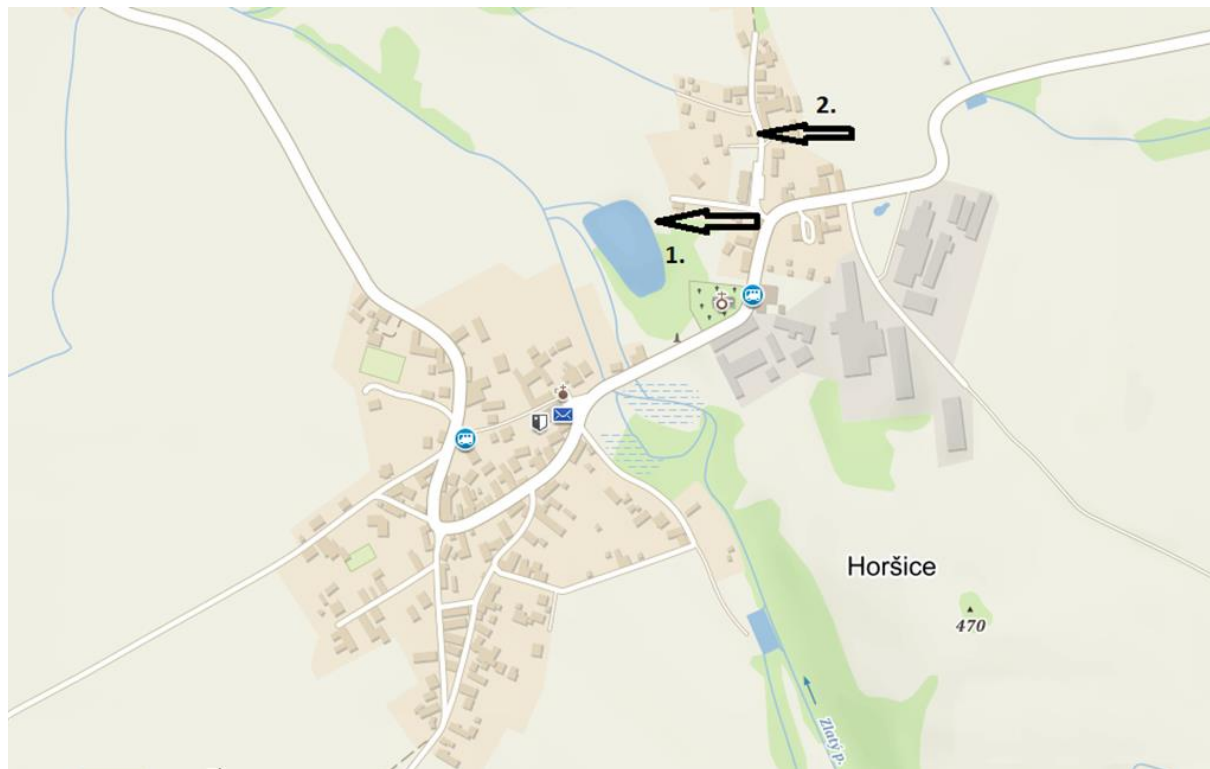



### 3. Umělý zdroj vody – požární nádrž, č. parc. 756 v k.ú. Újezd u Horšic

Výměra: 954 m<sup>2</sup>

Příjezd a přístup: po nezpevněné místní komunikaci

Obsah vody cca: 1431 m<sup>3</sup>

### 4. Přirozený zdroj vody - rybník, č. parc. 659 v k.ú. Újezd u Horšic

Výměra 6550 m<sup>2</sup>

Příjezd a přístup: po nezpevněné místní komunikaci

Obsah vody cca: 6550 m<sup>3</sup>

Plánek obce Újezd s vyznačením zdrojů vody pro hašení požárů, čerpacích stanišť a směru příjezdu k nim.

